

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

ESCALA 1/50

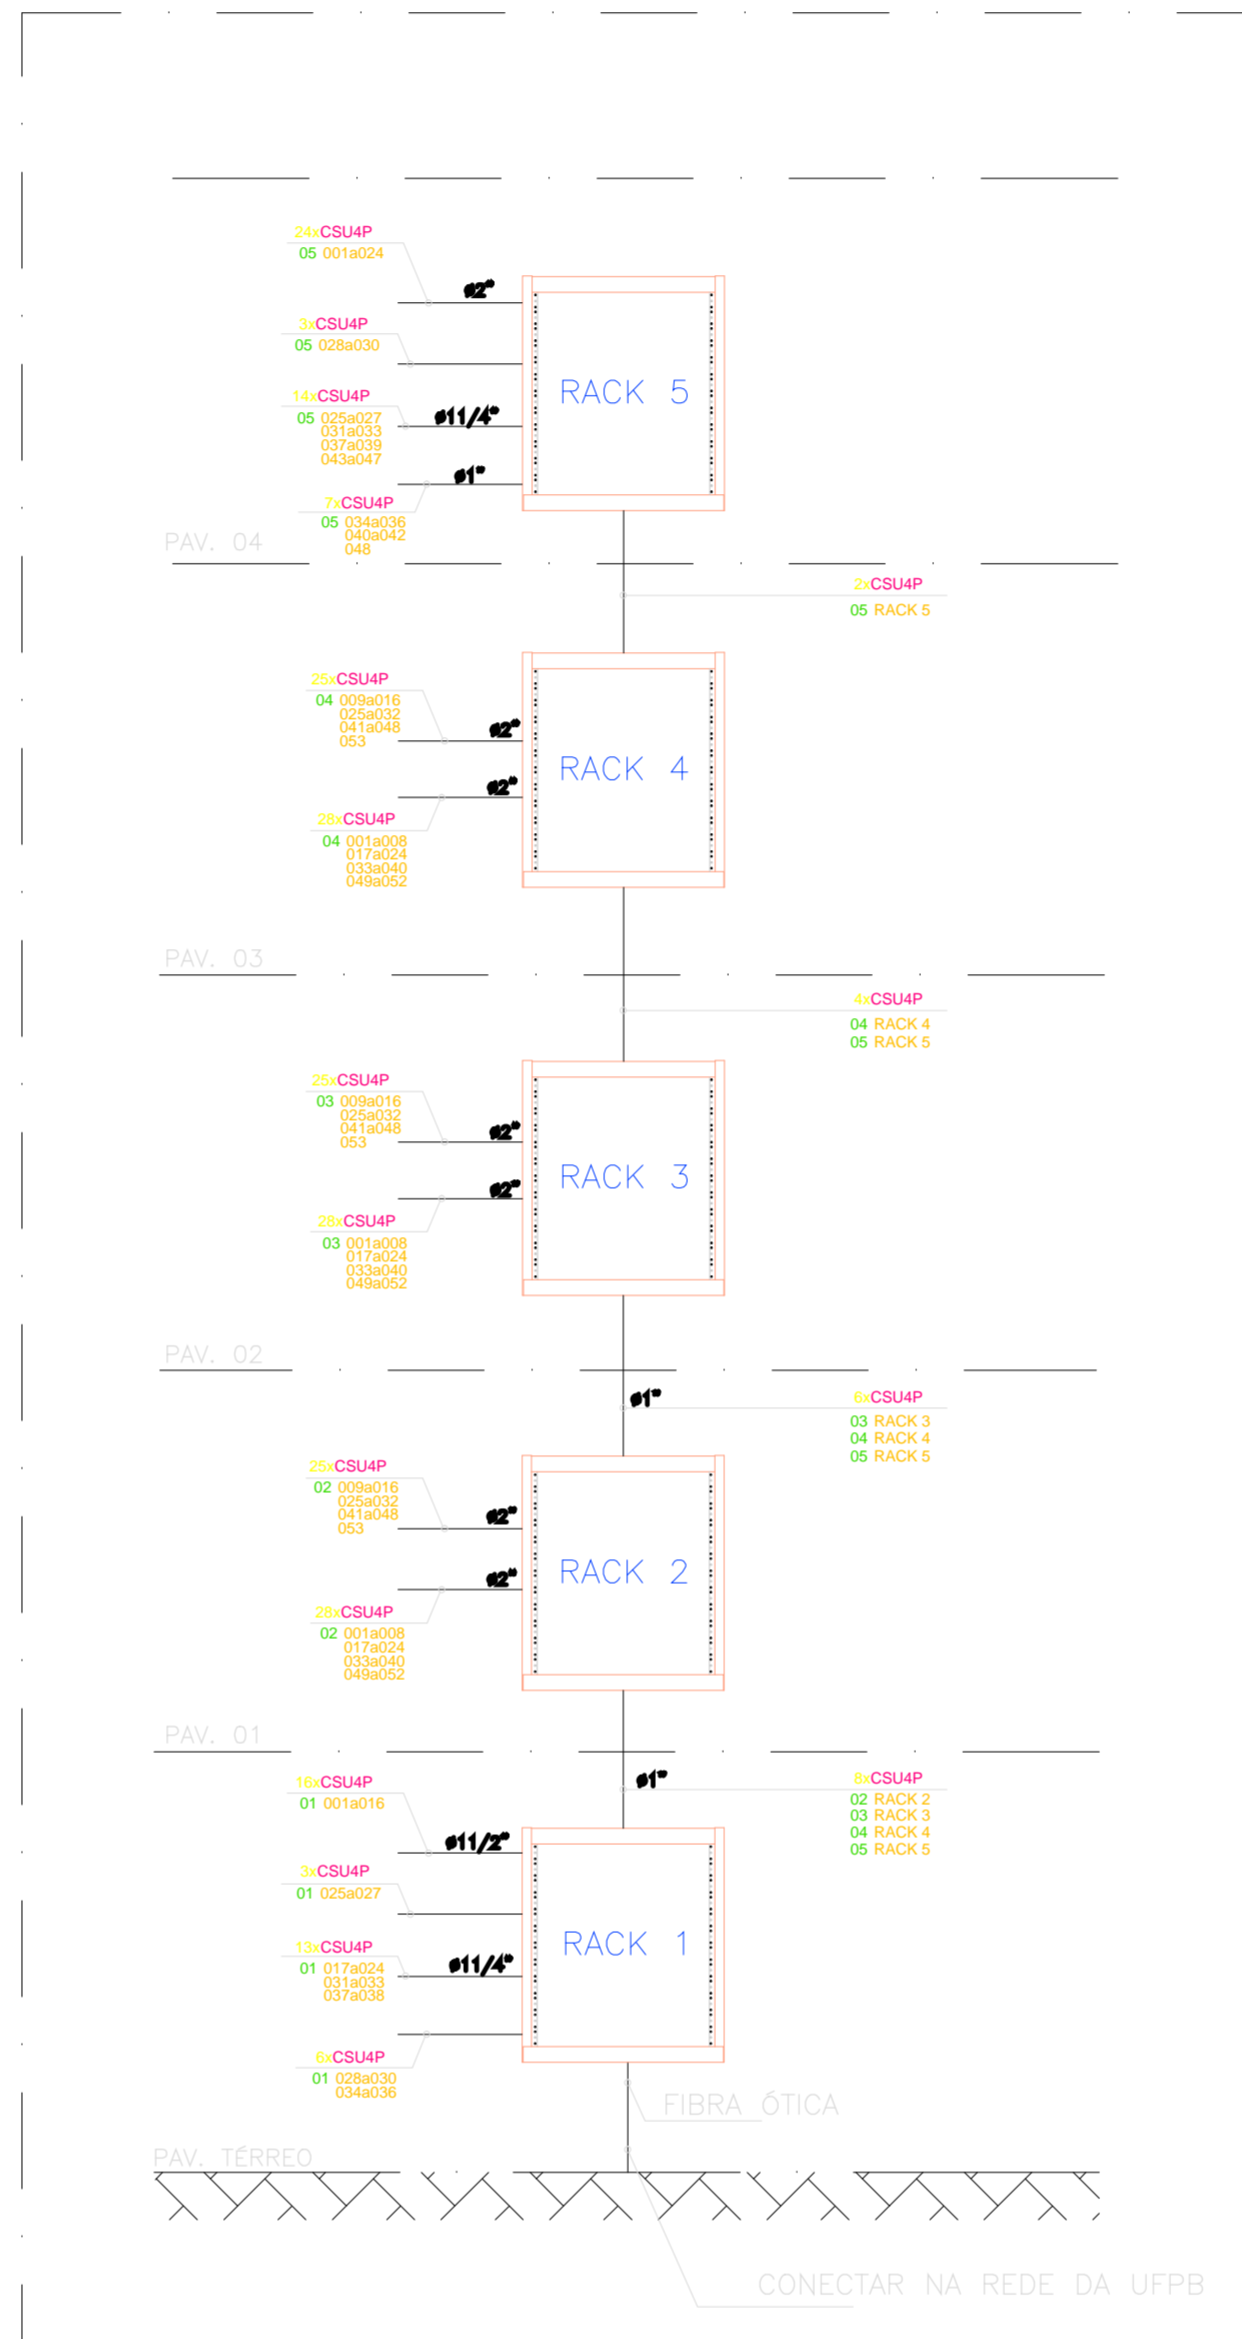


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - DADOS


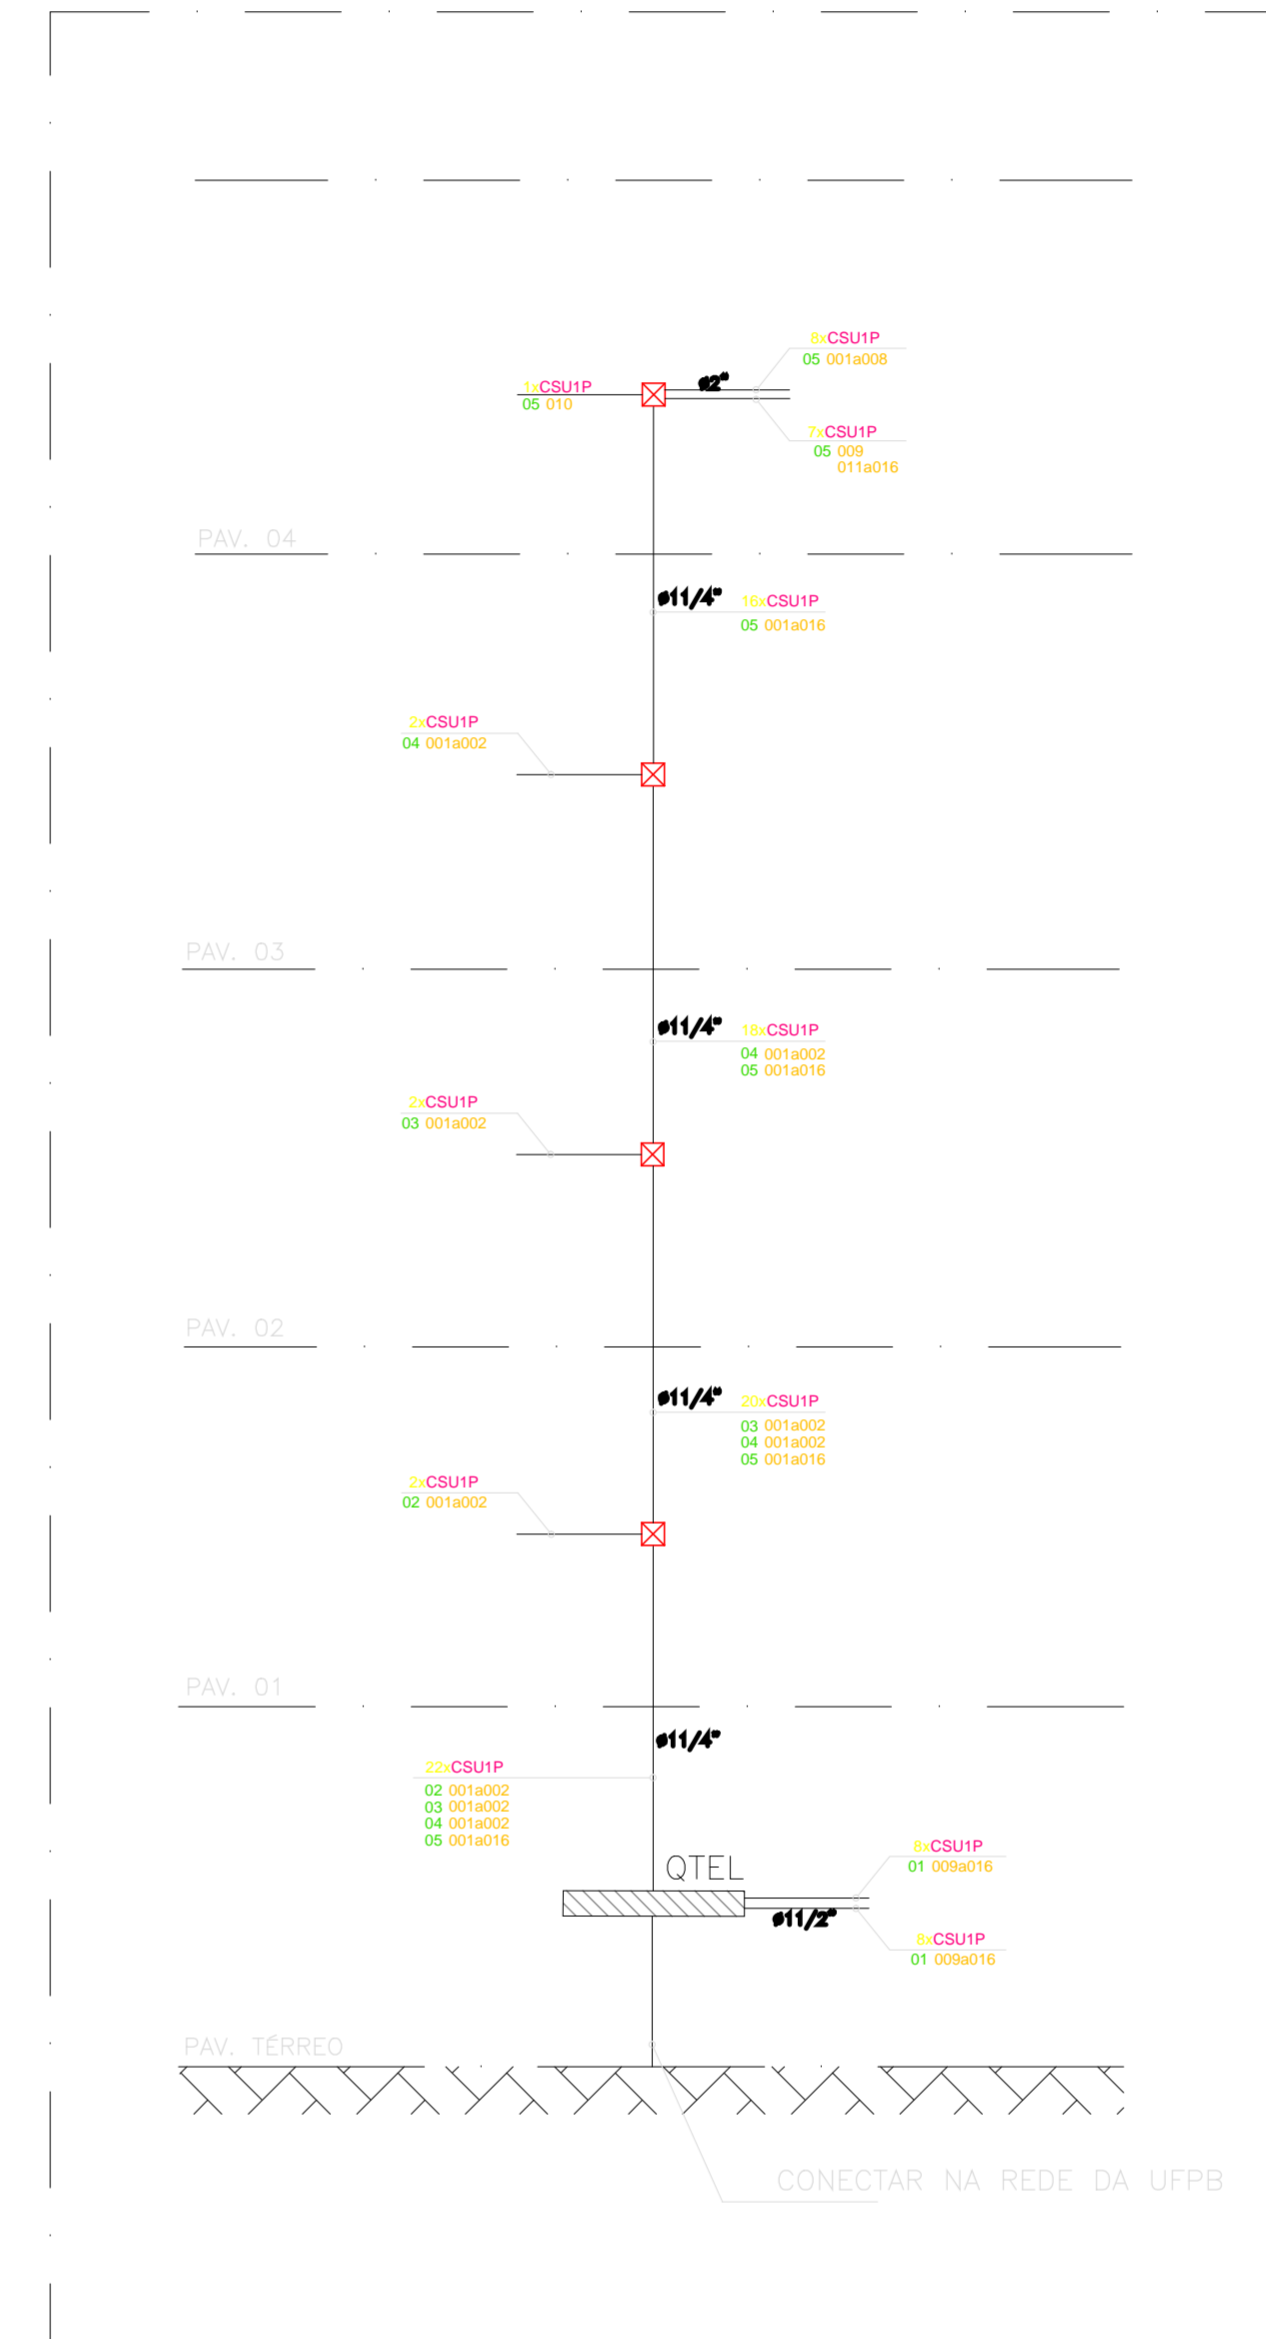


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO - TELEFONIA

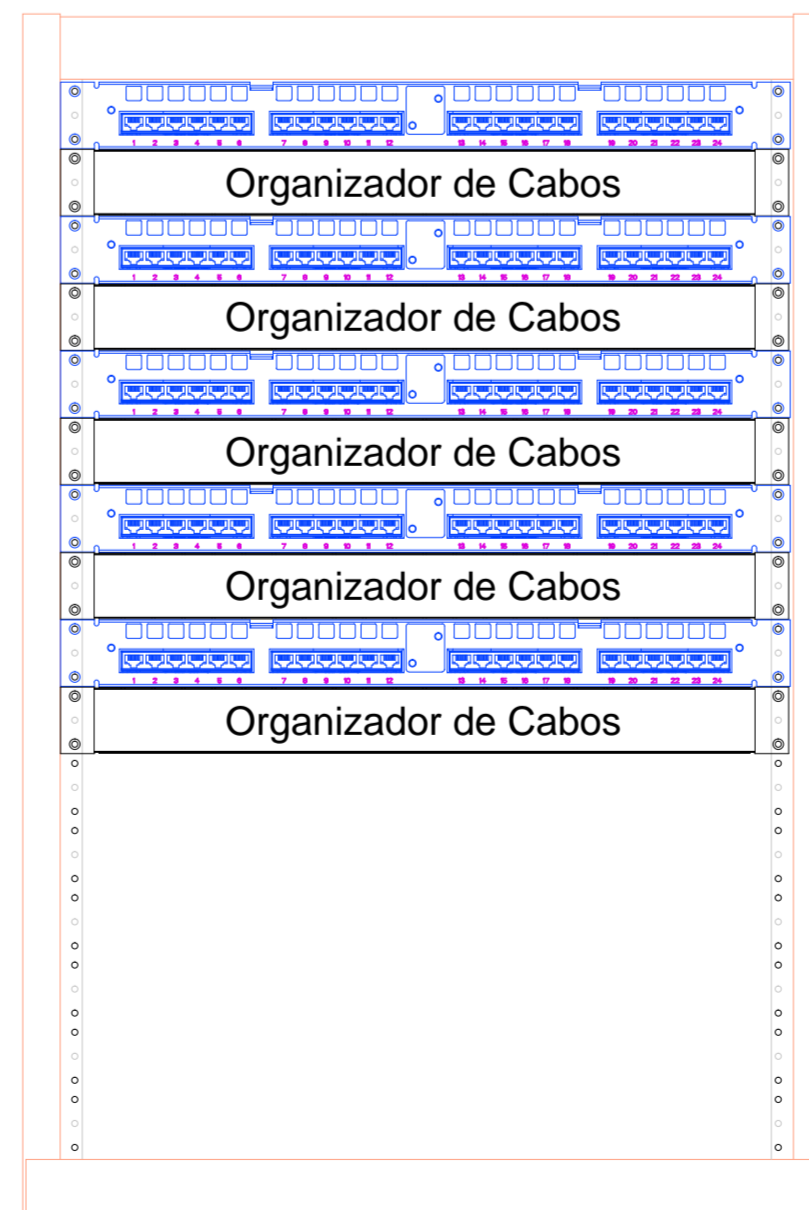

Vista Frontal
Rack: 4

Tabela Identificação

NOME	PONTO	ANDAR	REDE	SAÍDA	CATEGORIA	PARES	COMPRIMENTO
OTEL	PT04001	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	VOZ	5E	UTP 1P 22,50
OTEL	PT04002	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	VOZ	5E	UTP 1P 22,11

OBSERVAÇÕES:

- TODO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO NÃO COTADO SERÁ DE 3/4"
- O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (OTEL) SERÁ EMBUTIDO NA PAREDE
- DEVERÁ SER MANTIDO UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 20 CENTÍMETROS ENTRE ELETRODUTOS DE DADOS E ENERGIA ELÉTRICA, CONTUDO, ONDE HOUVER CRUZAMENTO ENTRE OS MESMOS, DEVERÁ SER FEITO EM 90º(ÂNGULO RETO).

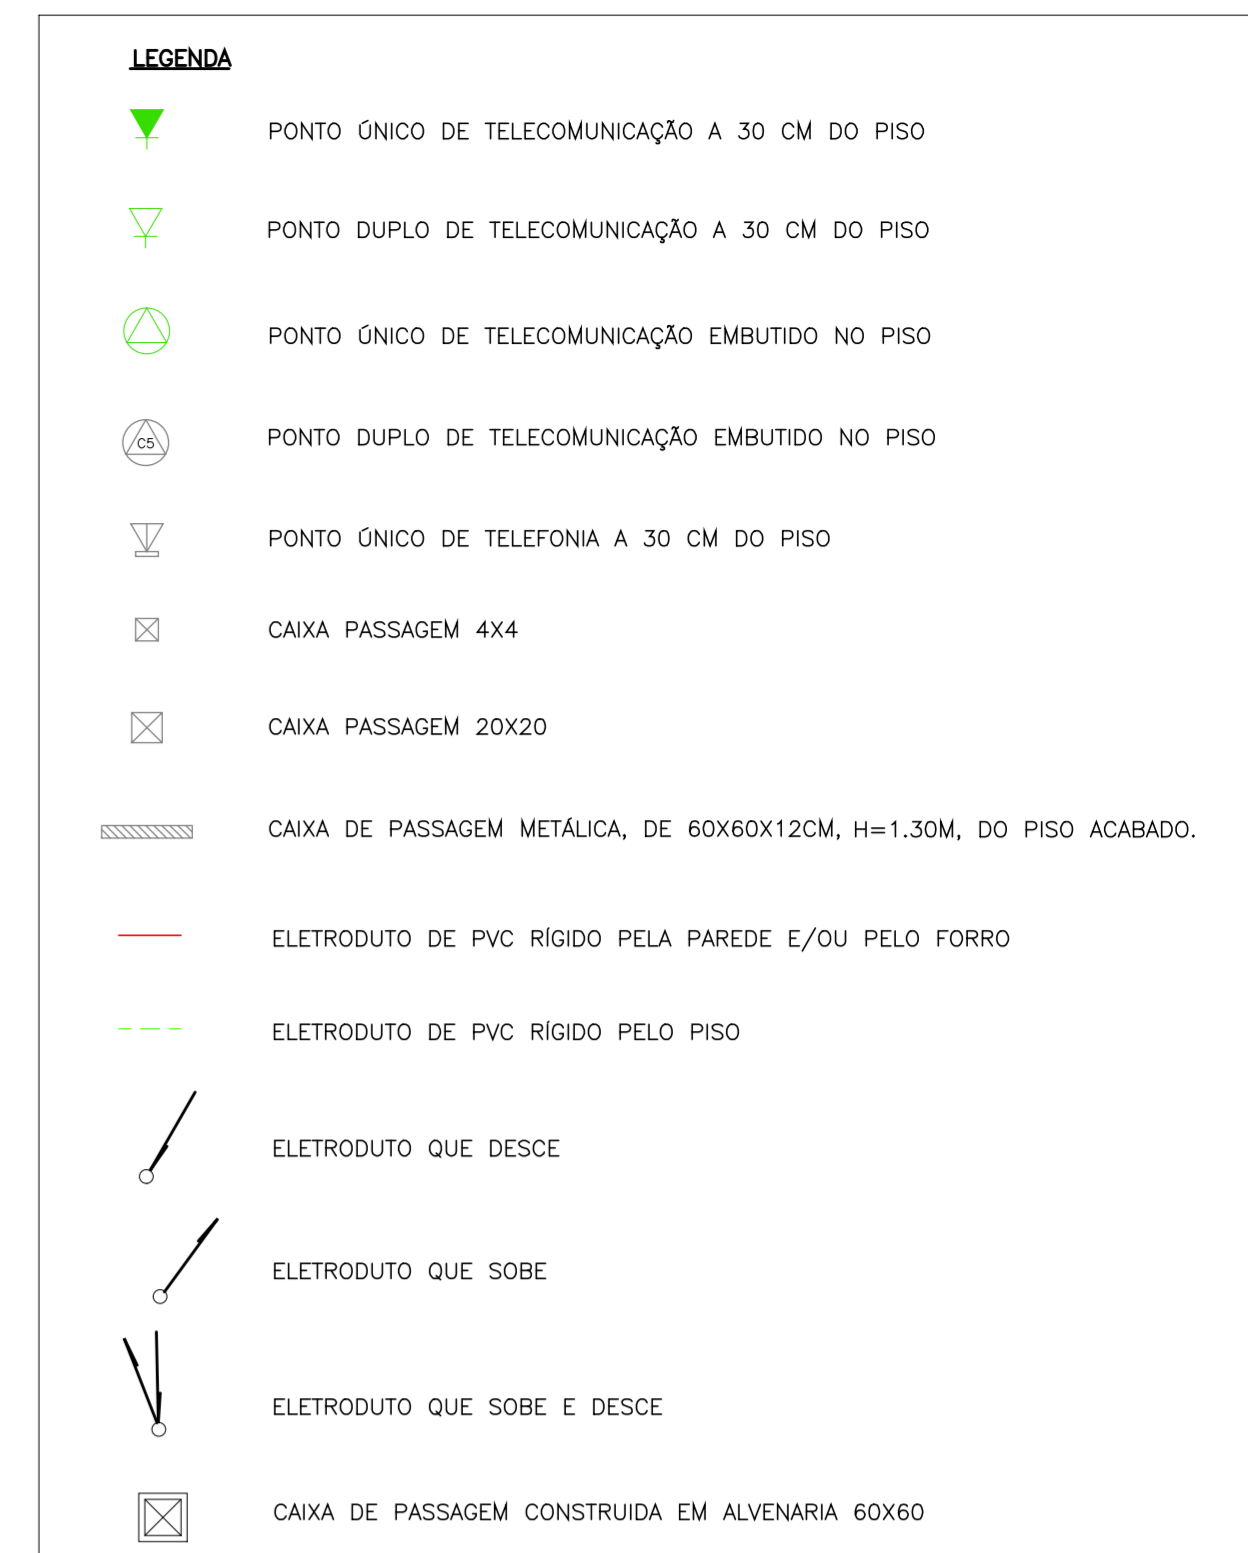


Tabela Identificação

NOME	PONTO	ANDAR	REDE	SAÍDA	CATEGORIA	PARES	COMPRIMENTO
RACK4	PT04001	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 38,01
RACK4	PT04002	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 37,97
RACK4	PT04003	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 37,97
RACK4	PT04004	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 37,97
RACK4	PT04005	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,82
RACK4	PT04006	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,82
RACK4	PT04007	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,78
RACK4	PT04008	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 30,14
RACK4	PT04009	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 30,14
RACK4	PT04010	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 30,10
RACK4	PT04011	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,01
RACK4	PT04012	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,01
RACK4	PT04013	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,01
RACK4	PT04014	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 31,97
RACK4	PT04015	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 31,97
RACK4	PT04016	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 31,97
RACK4	PT04017	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 35,08
RACK4	PT04018	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 35,08
RACK4	PT04019	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 35,04
RACK4	PT04020	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 35,04
RACK4	PT04021	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,89
RACK4	PT04022	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,89
RACK4	PT04023	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,85
RACK4	PT04024	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,85
RACK4	PT04025	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 27,21
RACK4	PT04026	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 27,21
RACK4	PT04027	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 27,17
RACK4	PT04028	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,08
RACK4	PT04029	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,08
RACK4	PT04030	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,04
RACK4	PT04031	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,04
RACK4	PT04032	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,04
RACK4	PT04033	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,15
RACK4	PT04034	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,15
RACK4	PT04035	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,11
RACK4	PT04036	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 32,11
RACK4	PT04037	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,96
RACK4	PT04038	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,96
RACK4	PT04039	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,92
RACK4	PT04040	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,92
RACK4	PT04041	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 24,28
RACK4	PT04042	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 24,28
RACK4	PT04043	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 24,24
RACK4	PT04044	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 24,24
RACK4	PT04045	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,15
RACK4	PT04046	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,15
RACK4	PT04047	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,11
RACK4	PT04048	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,11
RACK4	PT04049	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,22
RACK4	PT04050	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,22
RACK4	PT04051	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,18
RACK4	PT04052	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 29,18
RACK4	PT04053	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 23,07
RACK4	PT04054	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,57
RACK4	PT04055	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,57
RACK4	PT04056	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,61
RACK4	PT04057	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,61
RACK4	PT04058	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 5,66
RACK4	PT04059	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,50
RACK4	PT04060	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,50
RACK4	PT04061	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,54
RACK4	PT04062	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,54
RACK4	PT04063	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 13,21
RACK4	PT04064	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 13,21
RACK4	PT04065	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 13,25
RACK4	PT04066	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 13,25
RACK4	PT04067	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,37
RACK4	PT04068	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,37
RACK4	PT04069	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,36
RACK4	PT04070	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,36
RACK4	PT04071	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 6,73
RACK4	PT04072	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 6,72
RACK4	PT04073	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 6,76
RACK4	PT04074	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 22,43
RACK4	PT04075	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 22,43
RACK4	PT04076	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 22,43
RACK4	PT04077	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 22,47
RACK4	PT04078	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 22,47
RACK4	PT04079	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,14
RACK4	PT04080	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,14
RACK4	PT04081	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,18
RACK4	PT04082	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 16,18
RACK4	PT04083	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,25
RACK4	PT04084	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,25
RACK4	PT04085	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,29
RACK4	PT04086	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,29
RACK4	PT04087	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,65
RACK4	PT04088	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,65
RACK4	PT04089	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 9,69
RACK4	PT04090	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,35
RACK4	PT04091	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 26,35
RACK4	PT04092	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,22
RACK4	PT04093	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,22
RACK4	PT04094	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 19,22
RACK4	PT04095	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 15,17
RACK4	PT04096	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 15,17
RACK4	PT04097	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 15,21
RACK4	PT04098	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 15,21
RACK4	PT04099	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,57
RACK4	PT04100	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,57
RACK4	PT04101	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,61
RACK4	PT04102	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,61
RACK4	PT04103	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,61
RACK4	PT04104	3	PAVIMENTO	SEUNDARIO	DADOS	5E	UTP 4P 12,61



PROJETO IDEP - LAB. DE ESTUDOS E PESQUISAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB
AUTORES FÁBIO ALCÂNTARA ROCHA - ENG. ELETRICISTA - CREA: 160.768.093-1
ELISÂNGELA BARRETO - TEC. EM ELETRÔNICA

ESCALA DESENHOS
1/50 PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA