



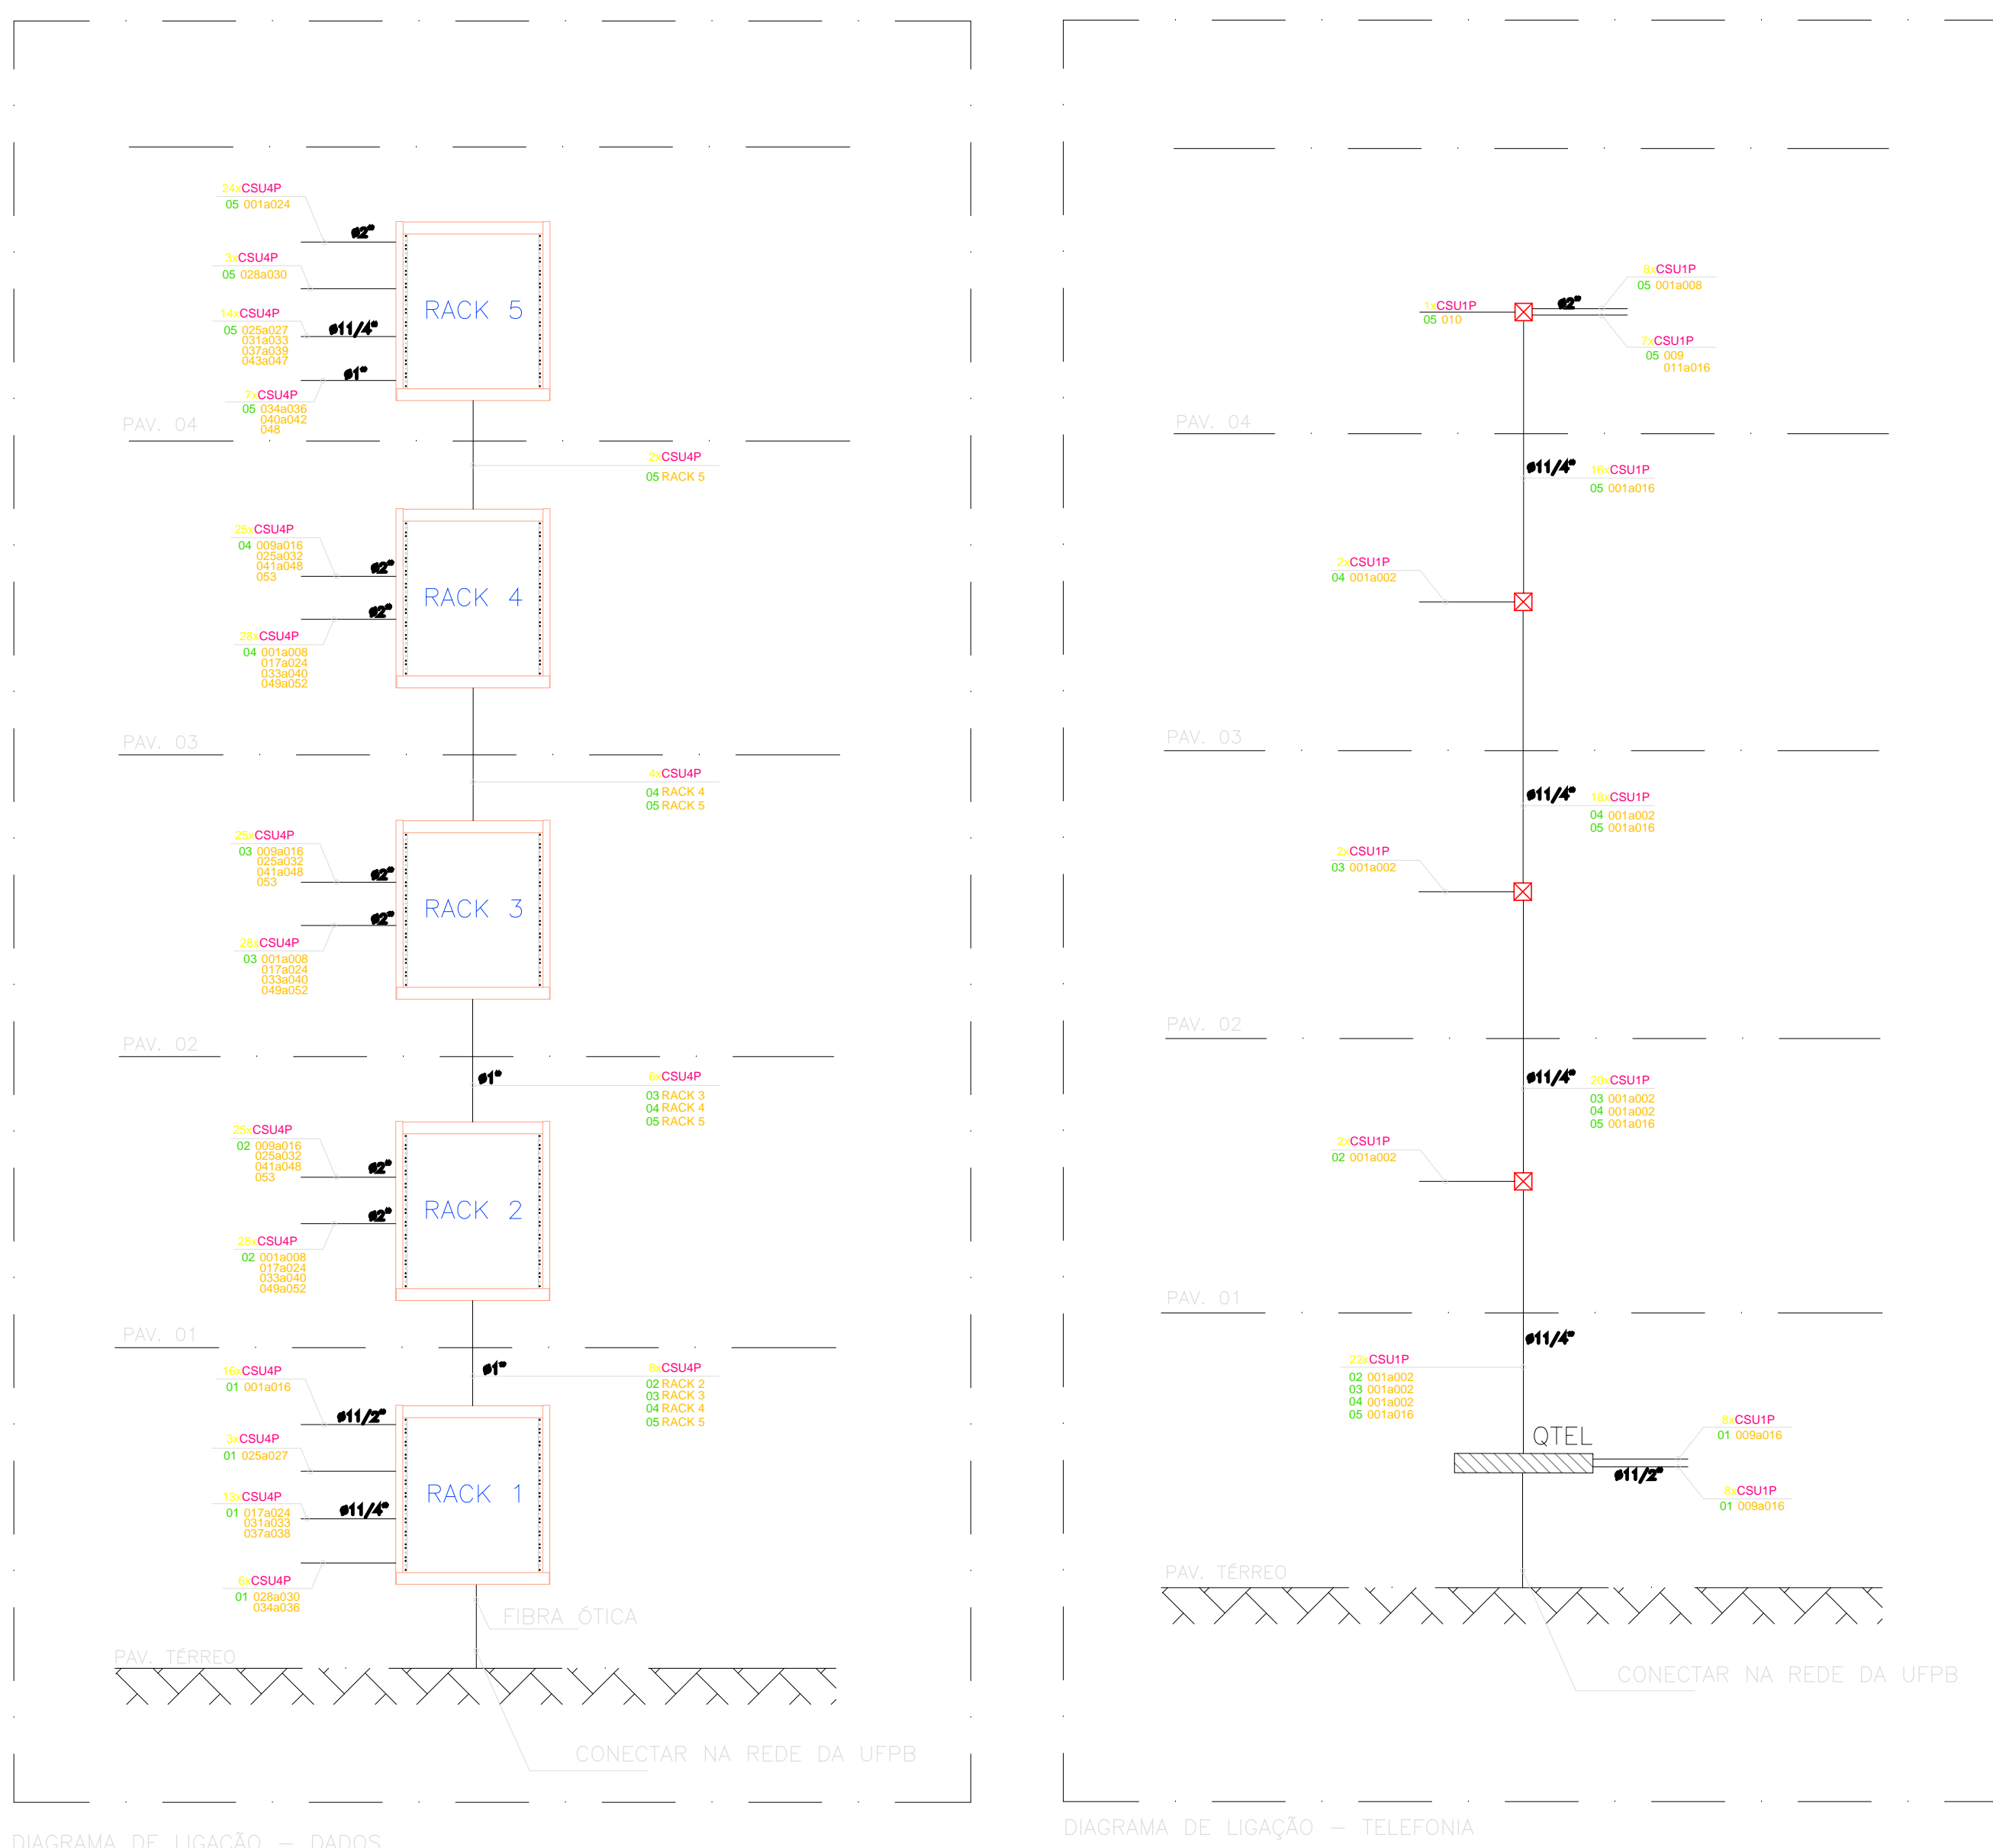

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA 1/50

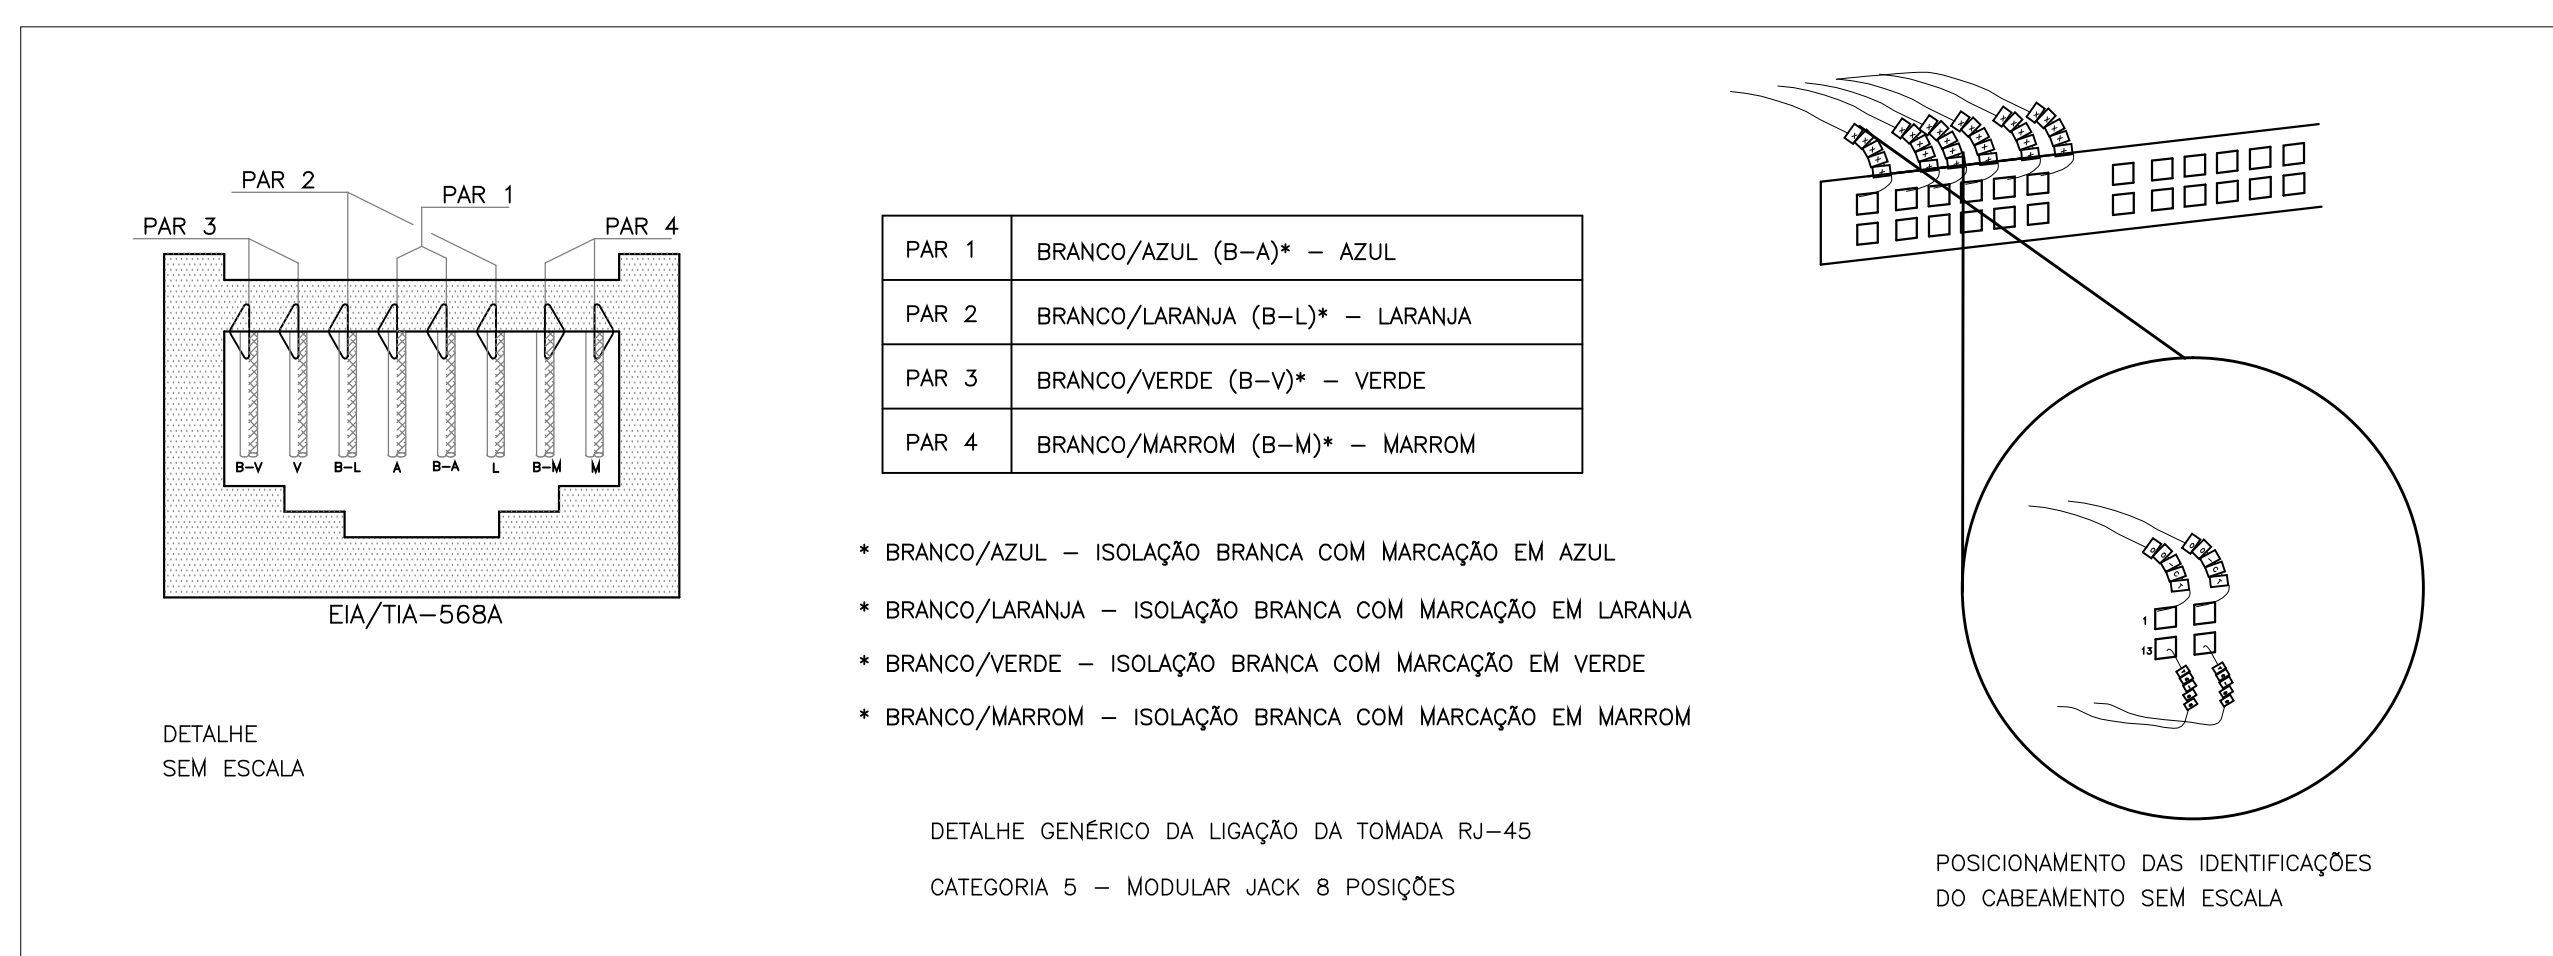

OBSERVAÇÕES:

- TODO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO NÃO COTADO SERÁ DE 3/4"
- O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QTE) SERÁ EMBUTIDO NA PAREDE
- DEVERÁ SER MANTIDO UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 20 CENTÍMETROS ENTRE ELETRODUTOS DE DADOS E ENERGIA ELÉTRICA. CONTUDO, ONDE HOUVER CRUZAMENTO ENTRE OS MESMOS, DEVERÁ SER FEITO EM 90º(ÂNGULO RETO).

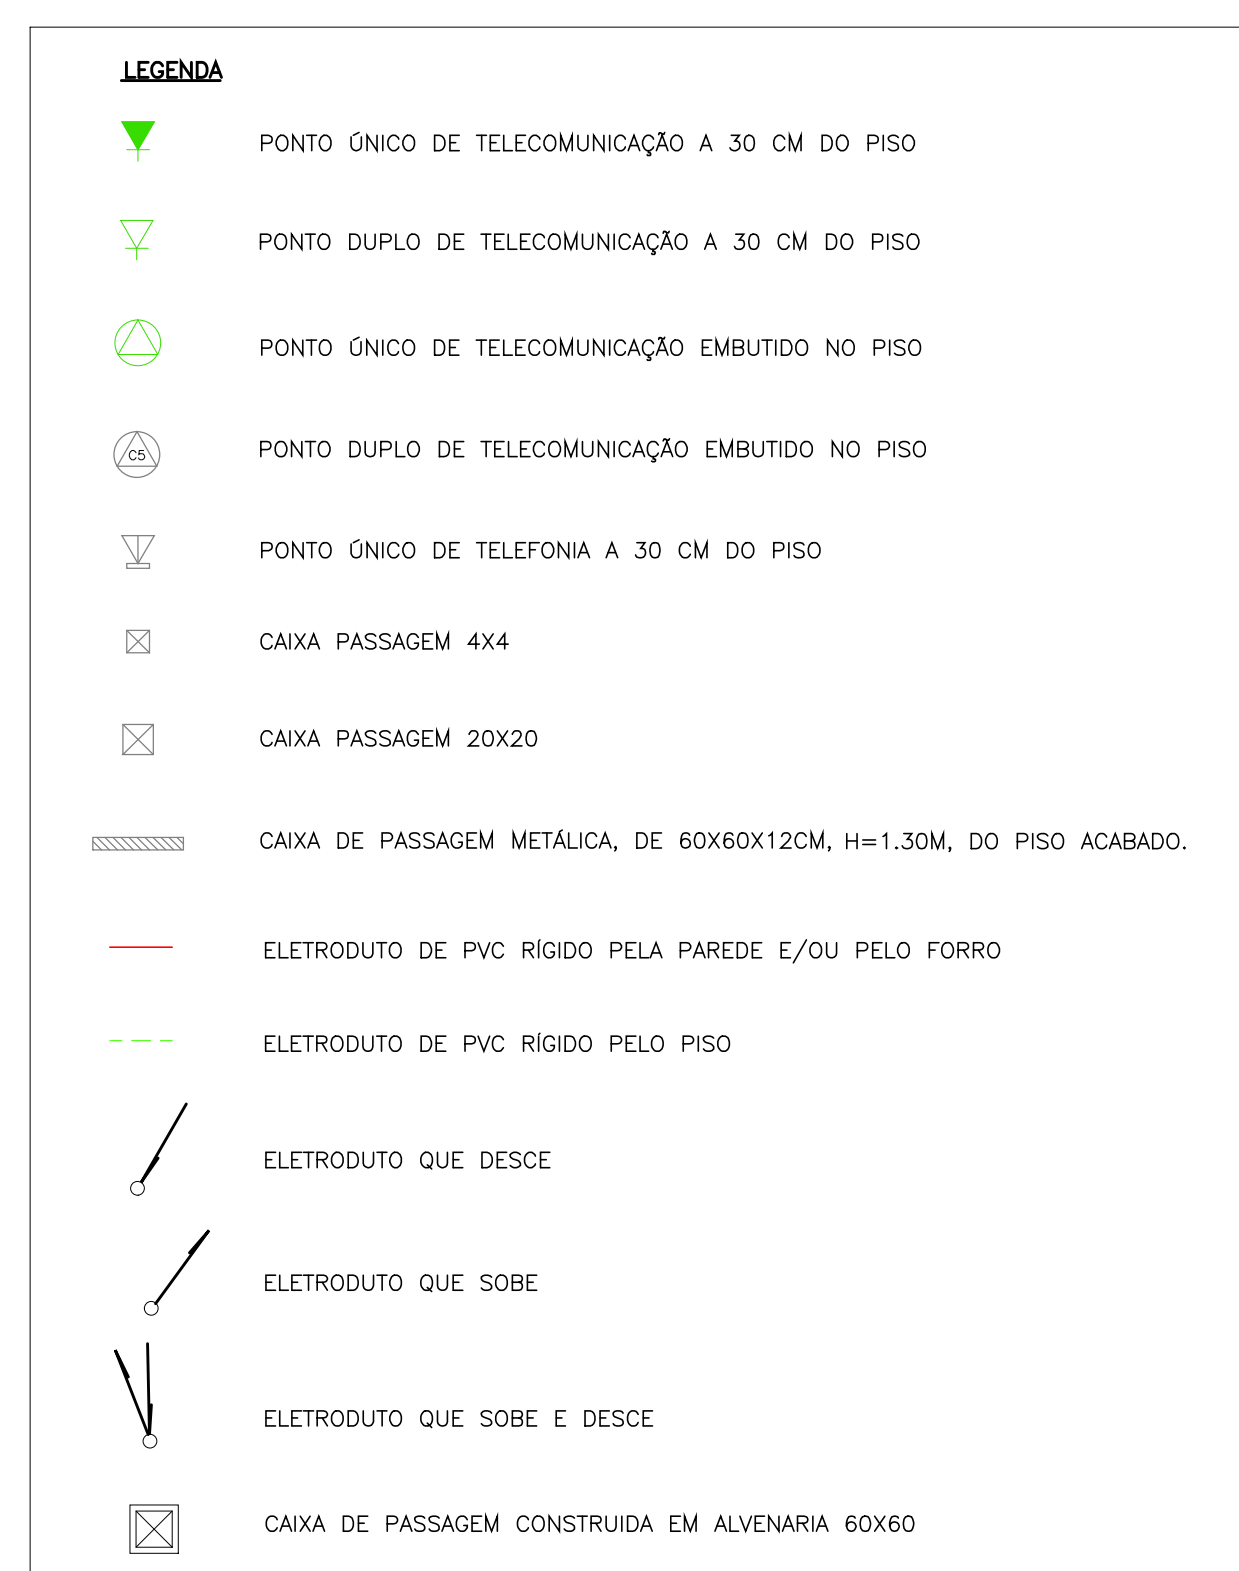
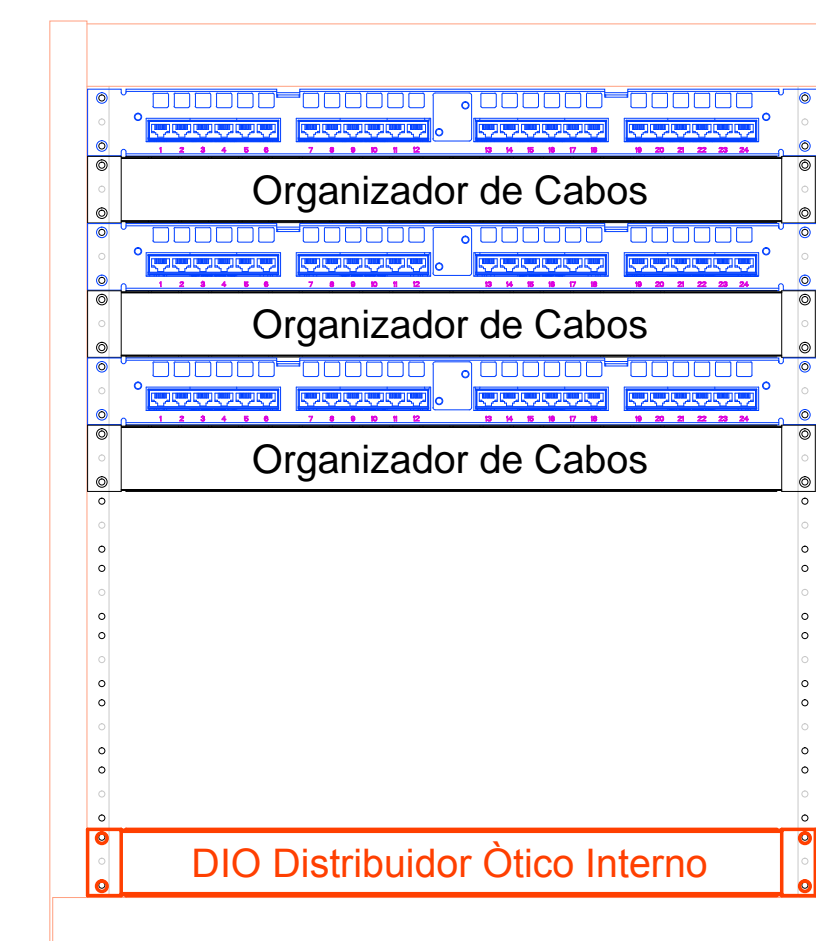


Tabela Identificação

Cabamento Estruturado - RACK 1

NOME	PONTO	ANDAR	REDE	SAÍDA	CATEGORIA	PARES	COMPRIMENTO
RACK1 PT01001	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	55,46	55,46
RACK1 PT01002	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	55,46	55,46
RACK1 PT01003	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	56,80	56,80
RACK1 PT01004	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	50,44	50,44
RACK1 PT01005	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	59,08	59,08
RACK1 PT01006	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	52,83	52,83
RACK1 PT01007	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	50,11	50,11
RACK1 PT01008	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	53,11	53,11
RACK1 PT01009	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	53,37	53,37
RACK1 PT01010	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	57,56	57,56
RACK1 PT01011	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	50,19	50,19
RACK1 PT01012	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	57,63	57,63
RACK1 PT01013	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	52,83	52,83
RACK1 PT01014	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	51,12	51,12
RACK1 PT01015	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	23,32	23,32
RACK1 PT01016	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	24,81	24,81
RACK1 PT01017	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	24,14	24,14
RACK1 PT01018	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	23,78	23,78
RACK1 PT01019	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	23,78	23,78
RACK1 PT01020	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	23,78	23,78
RACK1 PT01021	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	20,18	20,18
RACK1 PT01022	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	20,18	20,18
RACK1 PT01023	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	19,82	19,82
RACK1 PT01024	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	19,82	19,82
RACK1 PT01025	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	7,59	7,59
RACK1 PT01026	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	7,59	7,59
RACK1 PT01027	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	1,75	1,75
RACK1 PT01028	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	10,01	10,01
RACK1 PT01029	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	10,01	10,01
RACK1 PT01030	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	4,27	4,27
RACK1 PT01031	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	29,41	29,41
RACK1 PT01032	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	26,14	26,14
RACK1 PT01033	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	22,24	22,24
RACK1 PT01034	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	12,97	12,97
RACK1 PT01035	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	12,97	12,97
RACK1 PT01036	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	7,54	7,54
RACK1 PT01037	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	26,57	26,57
RACK1 PT01038	TÉRREO	SECUNDÁRIO	DADOS	5E	UTP 4P	24,61	24,61

Tabela Identificação

QTEL

NOME	PONTO	ANDAR	REDE	SAÍDA	CATEGORIA	PARES	COMPRIMENTO
QTEL PT01001	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	28,62	28,62
QTEL PT01002	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	26,36	26,36
QTEL PT01003	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	52,24	52,24
QTEL PT01004	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	23,27	23,27
QTEL PT01005	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	26,53	26,53
QTEL PT01006	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	26,10	26,10
QTEL PT01007	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	16,48	16,48
QTEL PT01008	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	17,97	17,97
QTEL PT01009	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	15,16	15,16
QTEL PT01010	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	15,16	15,16
QTEL PT01011	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	2,80	2,80
QTEL PT01012	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	22,67	22,67
QTEL PT01013	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	12,11	12,11
QTEL PT01014	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	16,36	16,36
QTEL PT01015	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	16,56	16,56
QTEL PT01016	TÉRREO	SECUNDÁRIO	VOZ	5E	UTP 1P	20,33	20,33



PROJETO	IDEP - LAB. DE ESTUDOS E PESQUISAS UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB
AUTORES	FÁBIO ALCÂNTARA ROCHA - ENG. ELETRICISTA - CREA: 160.788.097-1 ELISÂNGELA BARRETO - TEC. EM ELETRÔNICA

ESCALA	DESENHOS	PROJETO
1/50	PLANTA BAIXA - TÉRREO	01

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA