


Tabela Identificação Cabeamento Estruturado - RACK 5

| NOME | PONTO | ANDAR | REDE | SAÍDA | CATEGORIA | PARES | COMPRIMENTO |
|-------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| RACK5 | PT05001 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05002 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05003 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05004 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05005 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05006 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05007 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05008 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05009 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05010 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05011 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05012 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05013 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05014 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05015 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05016 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05017 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05018 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05019 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05020 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05021 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05022 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05023 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05024 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05025 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05026 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05027 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05028 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05029 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05030 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05031 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05032 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05033 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05034 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05035 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05036 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05037 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05038 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05039 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05040 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05041 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05042 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05043 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05044 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05045 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05046 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05047 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |
| RACK5 | PT05048 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | DADOS | 5E | UTP 4P |

Tabela Identificação OTEL

| NOME | PONTO | ANDAR | REDE | SAÍDA | CATEGORIA | PARES | COMPRIMENTO |
|------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| OTEL | PT05001 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05002 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05003 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05004 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05005 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05006 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05007 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05008 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05009 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05010 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05011 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05012 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05013 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05014 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05015 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |
| OTEL | PT05016 | 4 | PAVIMENTO | SEUNDARIO | VOZ | 5E | UTP 1P |

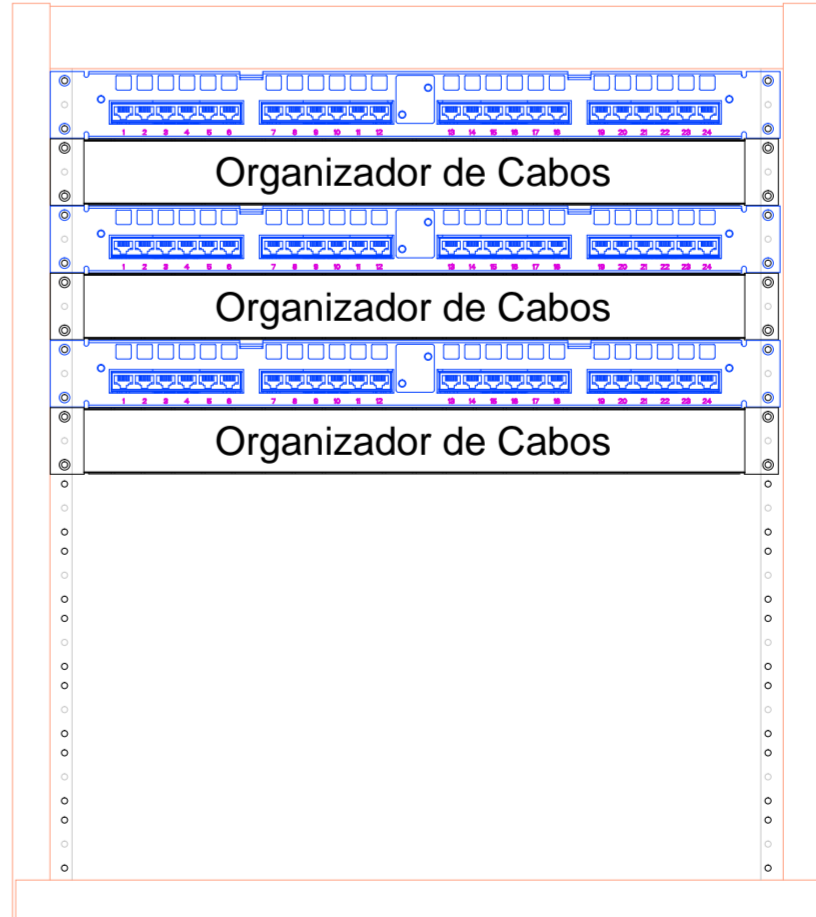

- OBSERVAÇÕES:
- TODO ELETRORUTO DE PVC RÍGIDO NÃO COTADO SERÁ DE 3/4"
 - O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (OTEL) SERÁ EMBUTIDO NA PAREDE
 - DEVERÁ SER MANTIDO UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 20 CENTÍMETROS ENTRE ELETRORUTOS DE DADOS E ENERGIA ELÉTRICA, CONTUDO, ONDE HOUVER CRUZAMENTO ENTRE OS MESMOS, DEVERÁ SER FEITO EM 90º(ÂNGULO RETO).